



INSTALAȚII ELECTRICE DE ACȚIONĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI

PORNIREA STEA – TRIUNGHI SEMIAUTOMATĂ

3. EXECUTAREA CONEXIUNILOR CONFORM SCHEMEI ELECTRICE

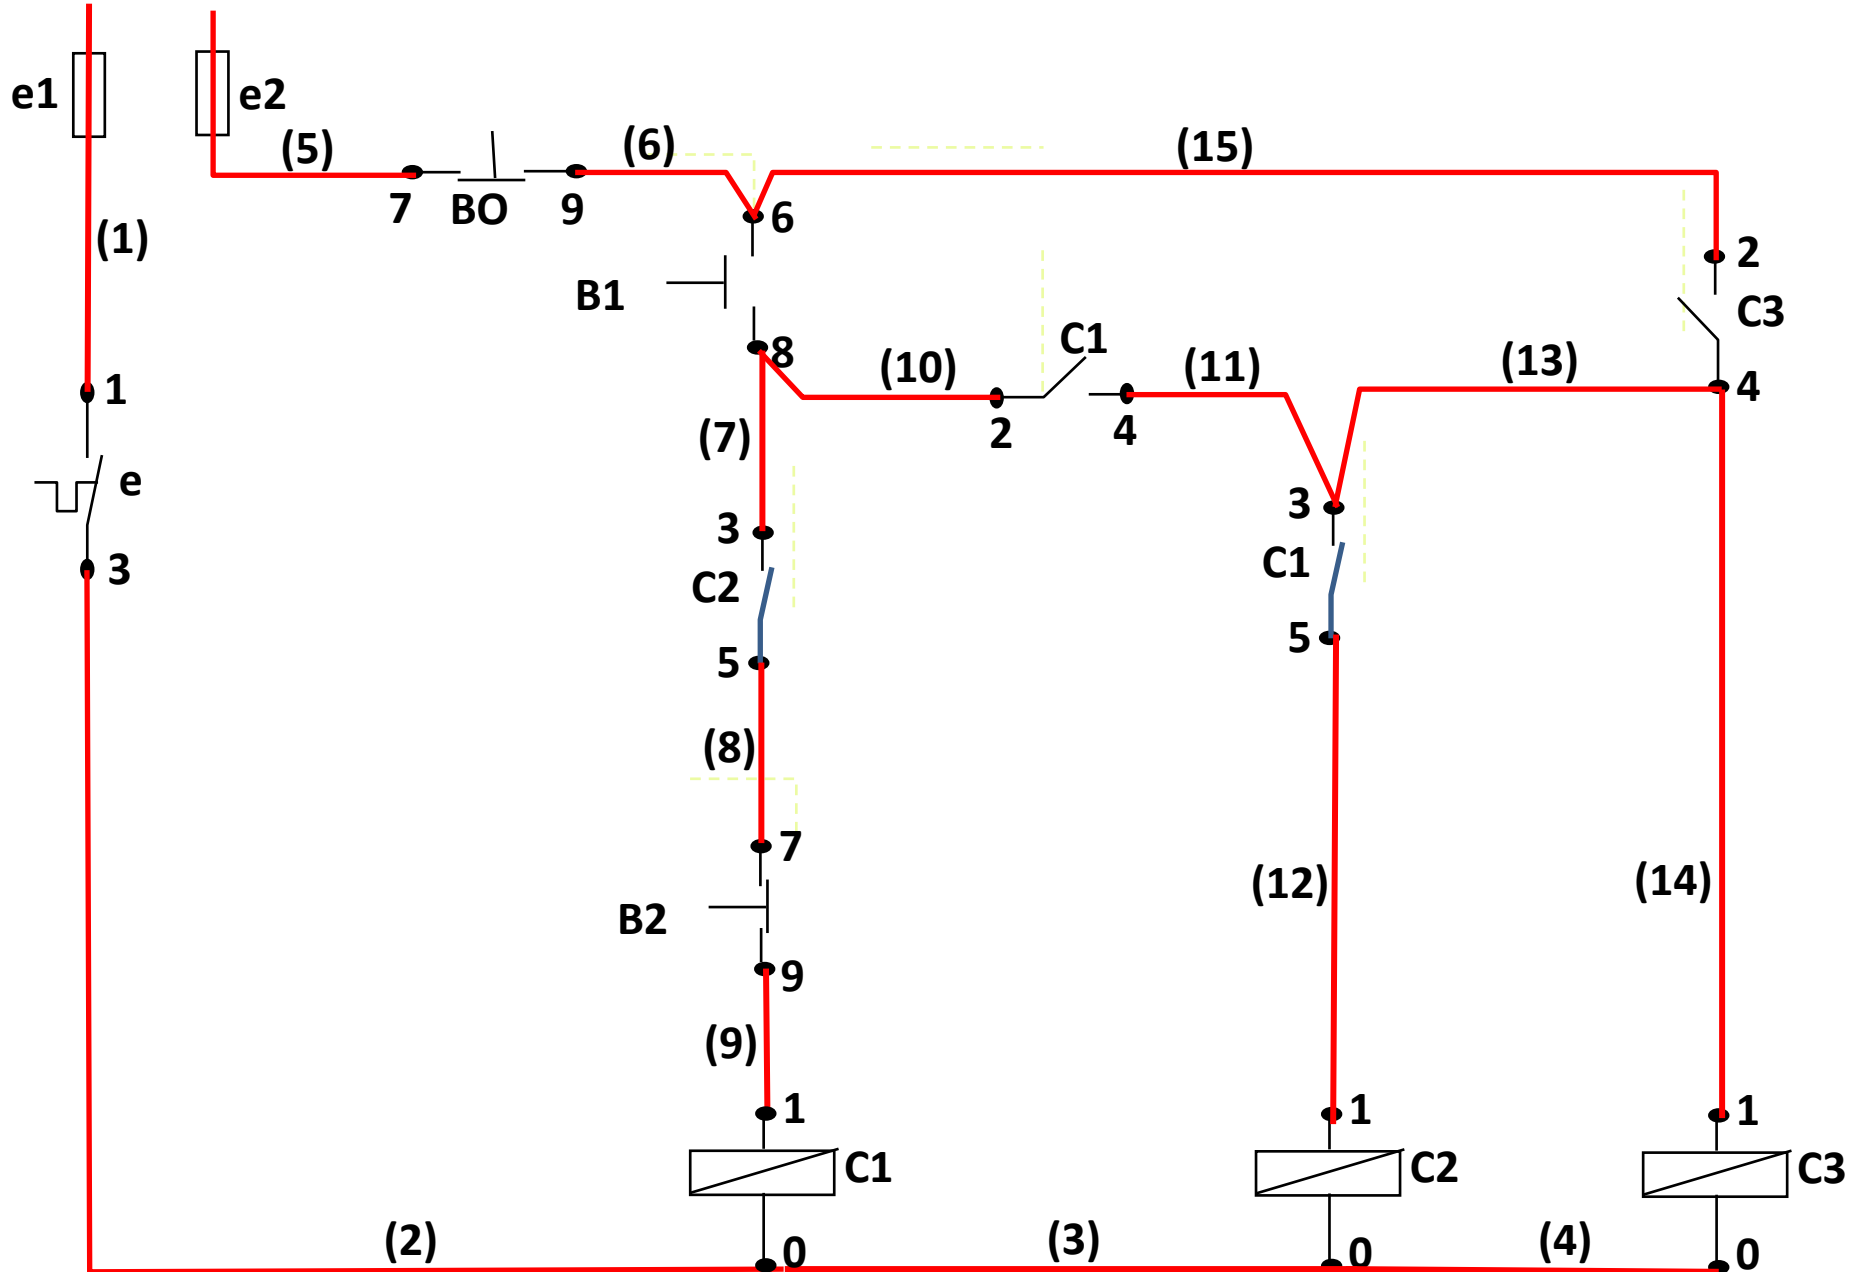

4. VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII INSTALAȚIEI

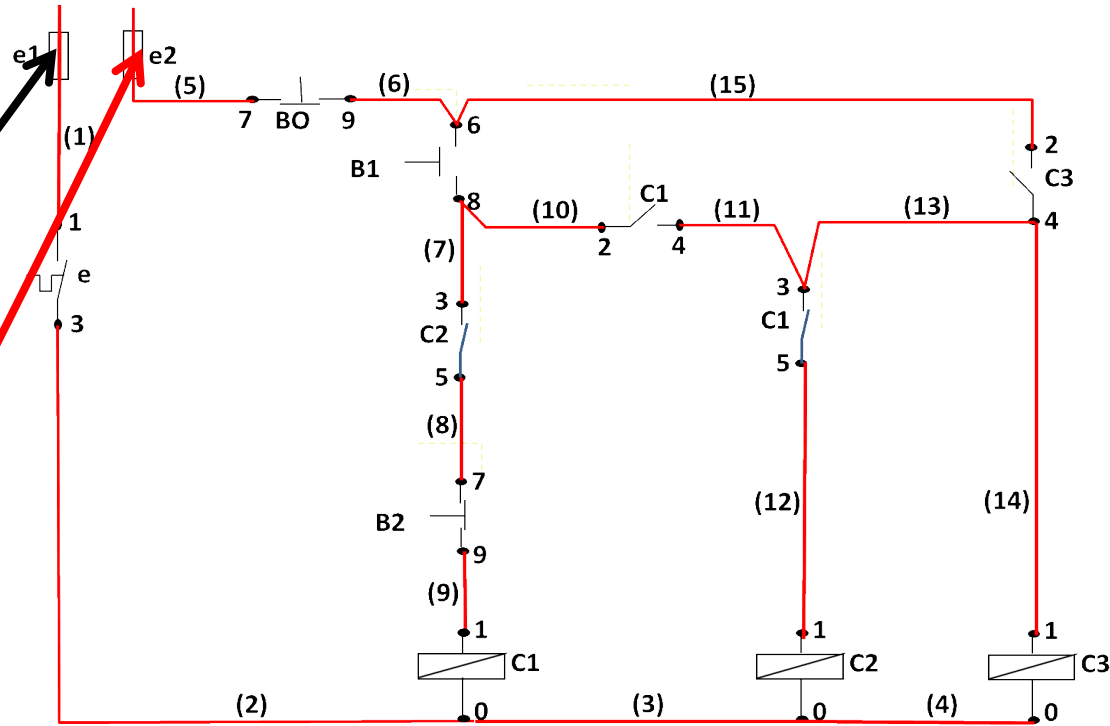

- Conectez tastele ohmetrului la bornele siguranțelor.
- La activarea butonului B1 ohmetrul indică rezistență electrică.
- La activarea punții mobile a contactorului C3 ohmetrul indică rezistență el.
- Alimentez montajul cu tensiune și activez butonul B1. Trebuie să cupleze contactorul C1 și contactorul C3.
- La activarea butonului B2 contactorul C1 decuplează și cuplează contactorul C2. Contactorul C3 rămâne cuplat.