



# **INSTALAȚII ELECTRICE DE ACȚIONĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI**

**MODIFICAREA TURĂȚIEI MOTORULUI ELECTRIC  
TRIFAZAT ASINCRON (DUBLAREA TURĂȚIEI).**

### 3. EXECUTAREA CONEXIUNILOR CONFORM SCHEMEI ELECTRICE

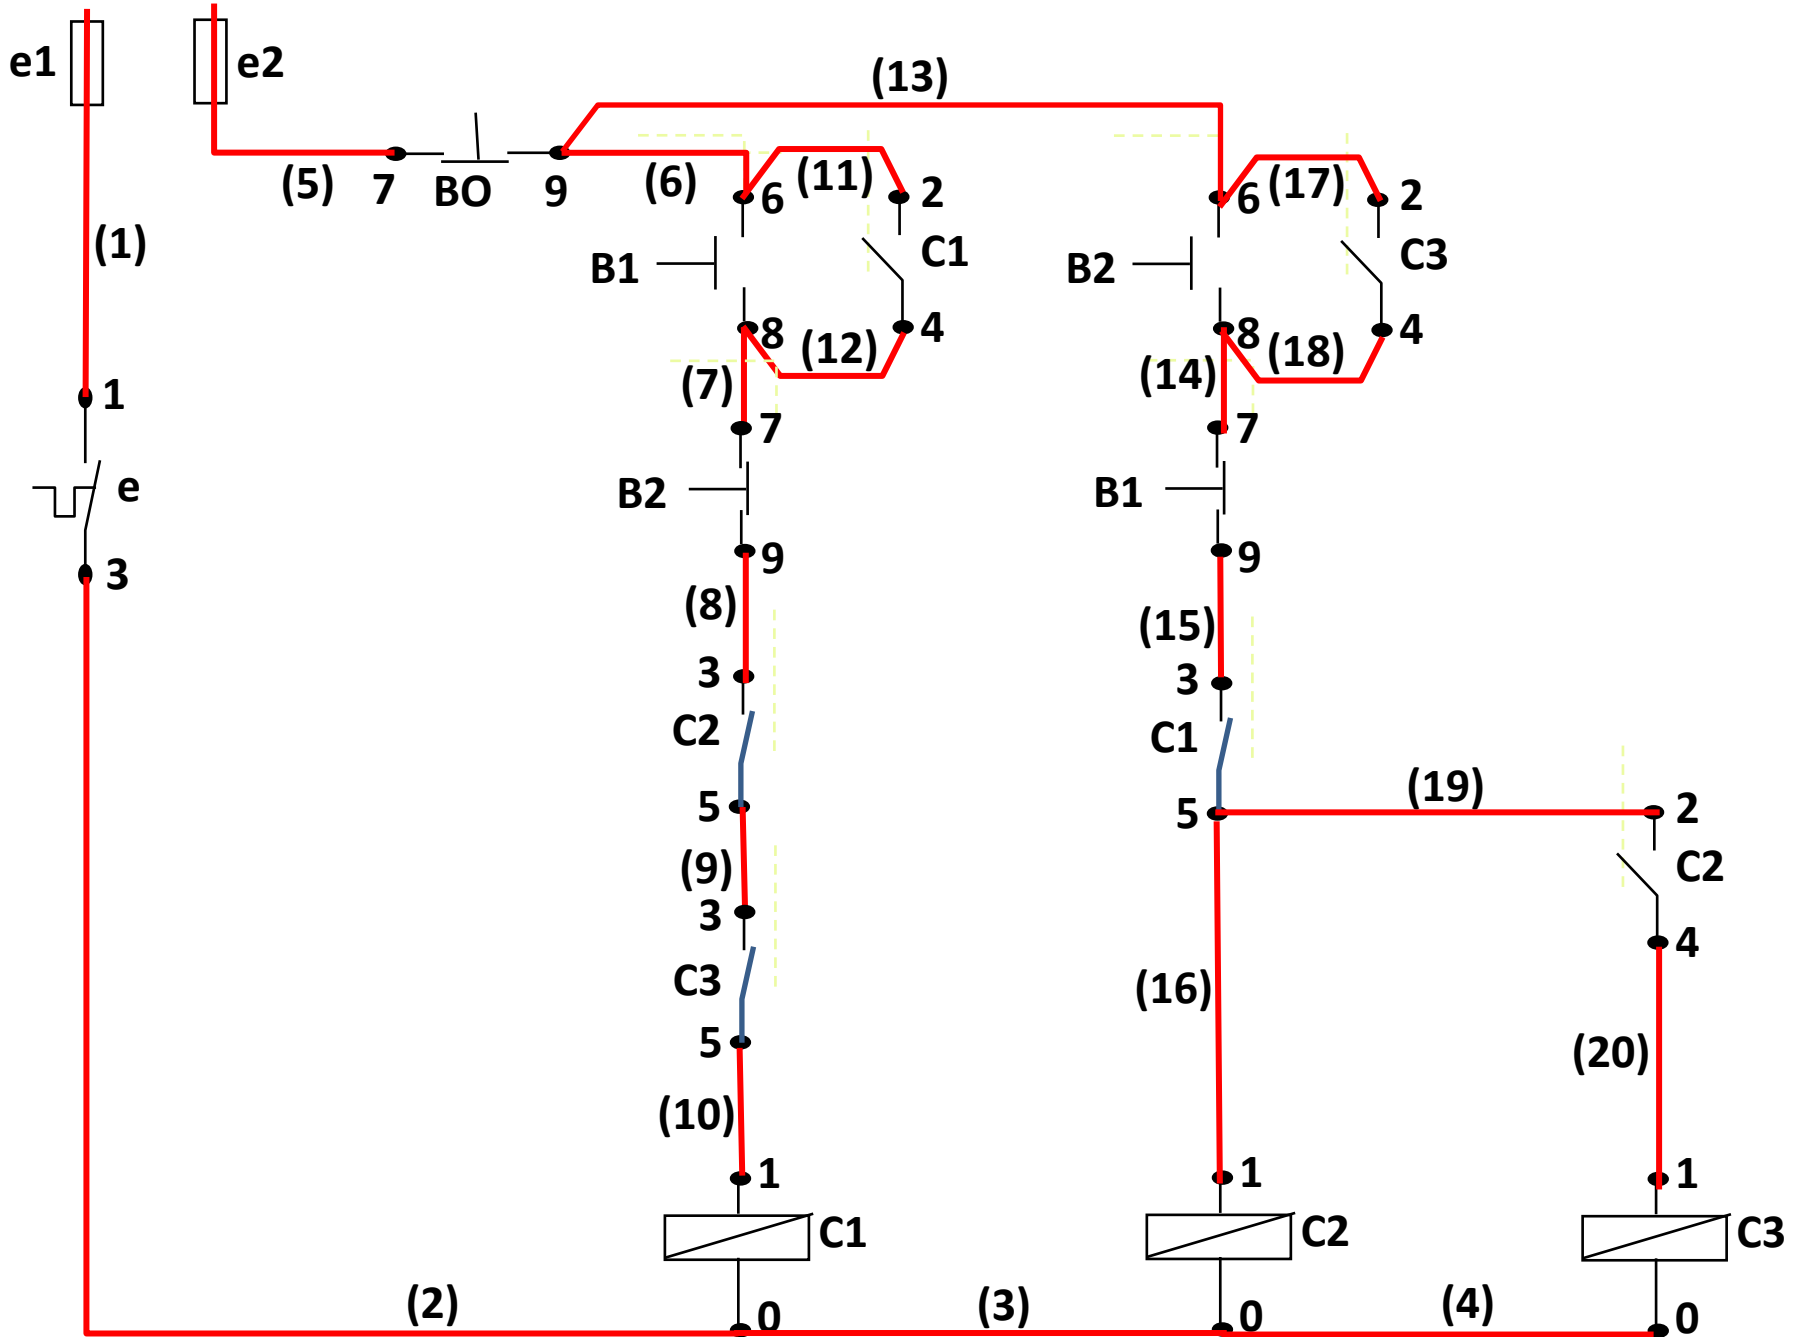

## 4. VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII INSTALAȚIEI

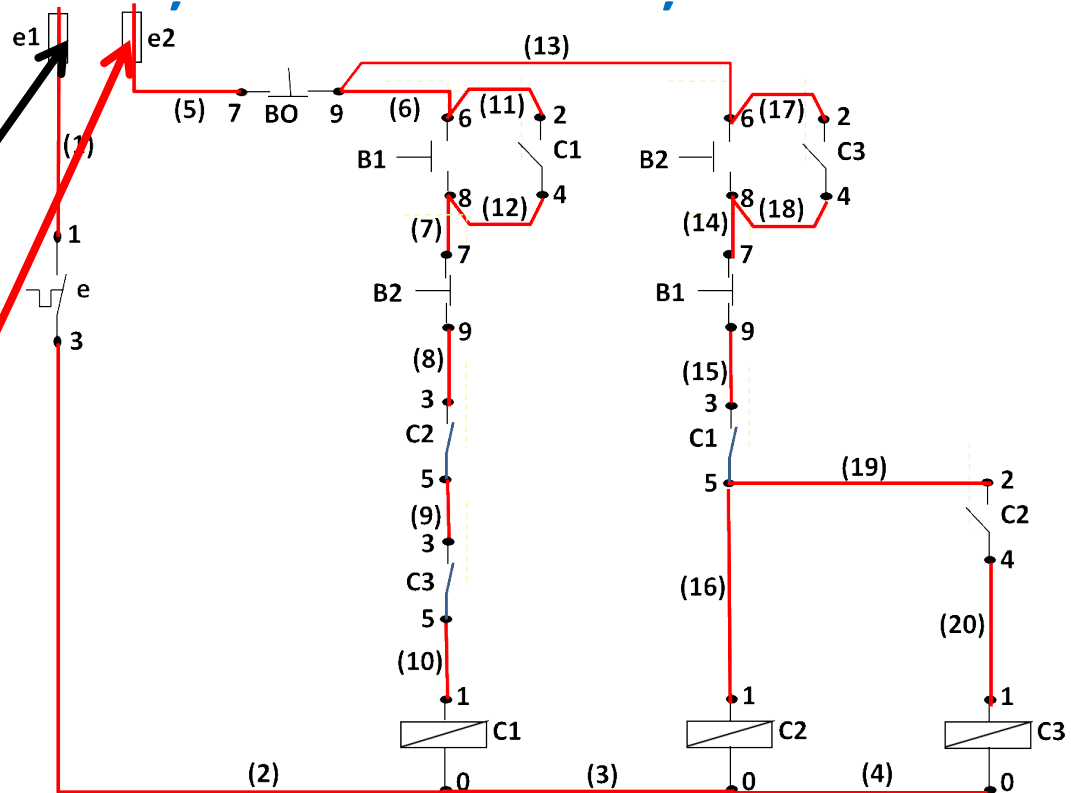

- Conectez tastele ohmetrului la bornele siguranțelor.
- La activarea butoanelor B1 și B2 ohmetrul indică rezistență electrică (acul se deplasează cu un anumit unghi spre dreapta).
- La activarea punții mobile a contactoarelor C1 și C2 ohmetrul indică rezistență el.
- Alimentez montajul cu tensiune și activez butonul B1. Contactorul C1 trebuie să cupleze. La activarea butonului B2 contactorul C1 decuplează și cuplează contactoarele C2 și C3.
- La activarea butonului BO decuplează contactoarele cuplate.